


ALIM TMS-II-IP

REF : J-DA-019

ALIMENTATION SECOURUE CONNECTEE

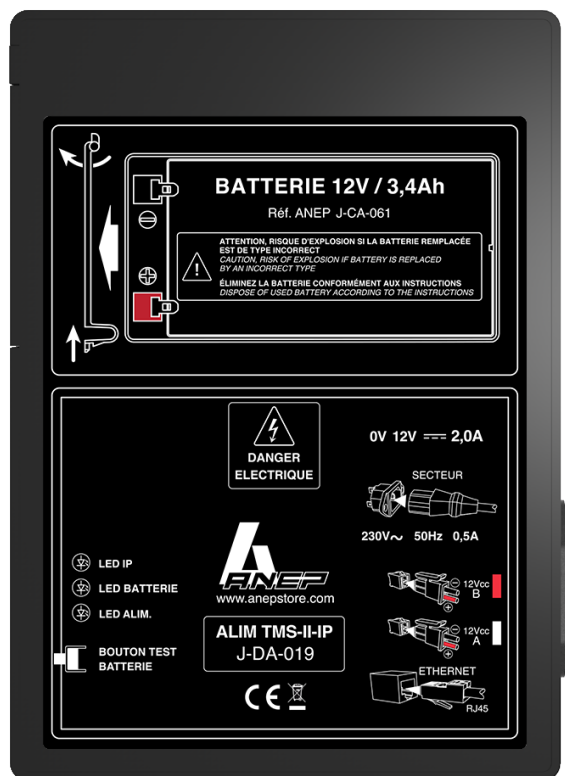

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Faire très attention aux avertissements contenus dans cette section car ils fournissent d'importantes indications pour obtenir une installation sûre, pour l'utilisation correcte et le bon entretien du produit.

- **ALIM TMS II-IP** est une alimentation secourue DC destinée à être raccordée au réseau 230 Vac de distribution publique.
- Elle assure la continuité de service des équipements en cas de coupure de courant. La fonction de secours est intégrée au produit.
- Un dispositif de sectionnement bipolaire facilement accessible doit être prévu et monté en amont : courbe C ou D (calibre préconisé 1A).
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, toute intervention doit être réalisée hors tension.
- L'intervention doit être réalisée uniquement par du personnel habilité.
- Equipement destiné à être utilisé dans un local technique.
- Montage horizontal ou vertical.
- Respecter les limites thermiques et mécaniques.
- En cas de stockage prolongé ou déconnexion, débrancher la batterie montée à l'intérieur du boîtier.



ATTENTION

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
Jetez les piles usagées conformément aux instructions.



Les équipements électriques doivent être obligatoirement recyclés suivant la Directive n°2012/19/UE du 04/07/12 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	2
SPÉCIFICATIONS	4
DESCRIPTION	5
Dimensions	5
RACCORDEMENT DE LA BATTERIE AVANT SECTEUR	6
PROXY	7
INSTALLATION	8
Table	8
Rackable	9
Mural	10
Dimensions	11
RACCORDEMENT	12
Câbles fournis	12
Sorties 12Vcc	12
Ethernet	12
Secteur 230Vac	12
Fusibles	13
FONCTIONNEMENT	14
LEDS	14
Bouton TEST / Diagramme	15
Bouton RESET	16
MODE DE FONCTIONNEMENT	17
Mode ONE425	17
Mode autonome (DHCP)	18
Mode autonome (IP statique)	18
ADMINISTRATION HTML	19
Connexion PC	19
Page de connexion HTML	20
Descriptif des champs et boutons	21
Valeurs de la configuration usine	23
COMMUNICATION IP	24
SYSLOG	24
Provisionnement (Provisionning)	25
DÉPANNAGE / FAQ	26

SPÉCIFICATIONS

ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : **10°C...35°C**

Températures de stockage : **0°C...85°C**

Humidité relative en fonctionnement : **20% ...95% à 30°C**

ÉLECTRIQUES D'ENTRÉE

- Tension réseau 196 à 255 Vac - Fréquence: 50 Hz - Classe I
- Régimes de neutre: TT, TN, IT - Courant primaire @ 230 Vac : 0,5 A
- Visualisation par LED (verte) de la présence du réseau : **Power**

ÉLECTRIQUES DE SORTIE

- 2 sorties 12 Vcc (2 A total Max.)

BATTERIE

- Batterie Plomb intégrée 12 V, 3.4 A/h
- Test de la batterie en local par le bouton test batterie : **Test**
- Visualisation du résultat du test de la batterie par un voyant : **Battery OK**

*L'appui sur le bouton active la phase de test de la batterie
(clignotement du voyant batterie OK).*

Au bout d'une minute si le voyant s'allume fixe, la batterie est fonctionnelle.



Réf. ANEP
J-CA-061



DESCRIPTION

L'**ALIM TMS II-IP** est une alimentation DC sauvegardée et contrôlée, destiné à être raccordée au réseau 230 Vac de distribution publique.

Fonctionnalités principales :

- Assure la continuité de service des équipements en cas de coupure de courant.
- Contrôle en permanence la présence 230 Vac et de l'état de charge de la batterie et communique les informations via un réseau IP vers un serveur Syslog.
- Récupère automatiquement depuis un serveur ANEP la configuration souhaitée.
- Respecte les normes EN60950 – EN61000-3 – EN61000-4 – EN55014.



DIMENSIONS

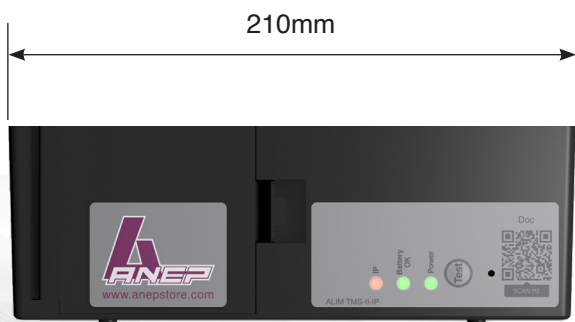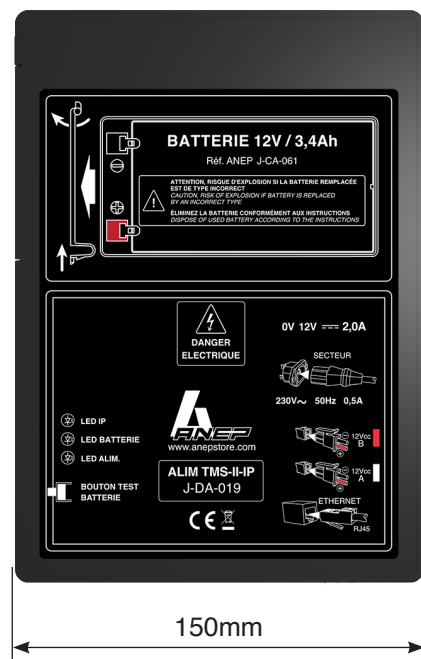


RACCORDEMENT DE LA BATTERIE AVANT SECTEUR

ATTENTION! Avant toute intervention veuillez vous assurer de débrancher le câble d'alimentation 230 Vac.

- 1** Ouvrir la trappe en face avant pour retirer la batterie.

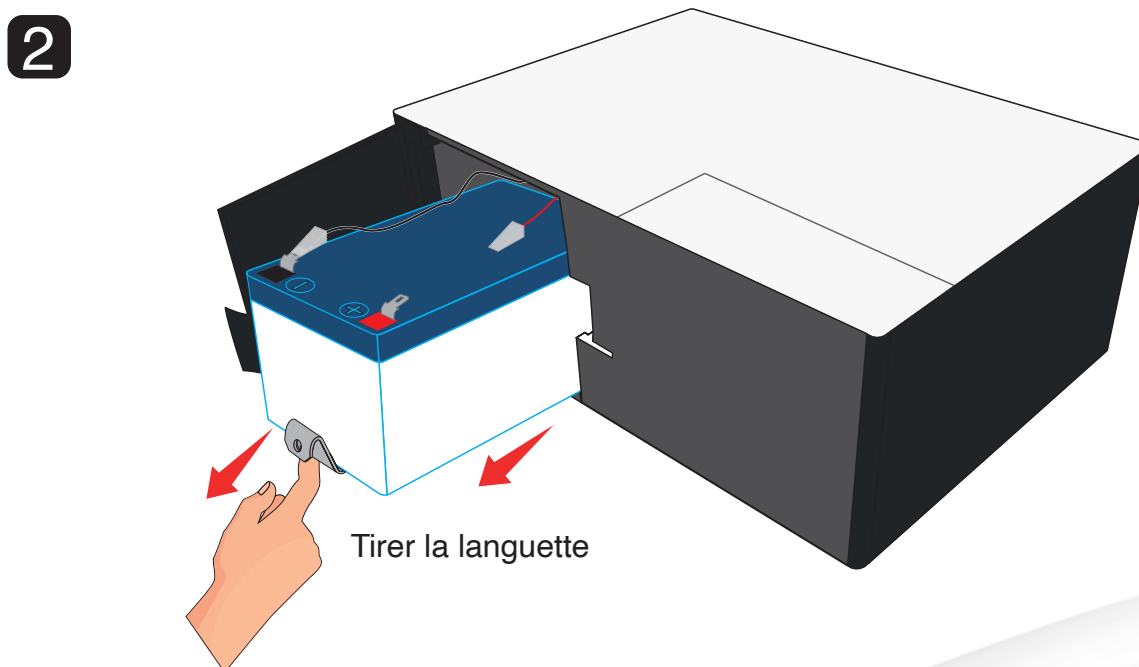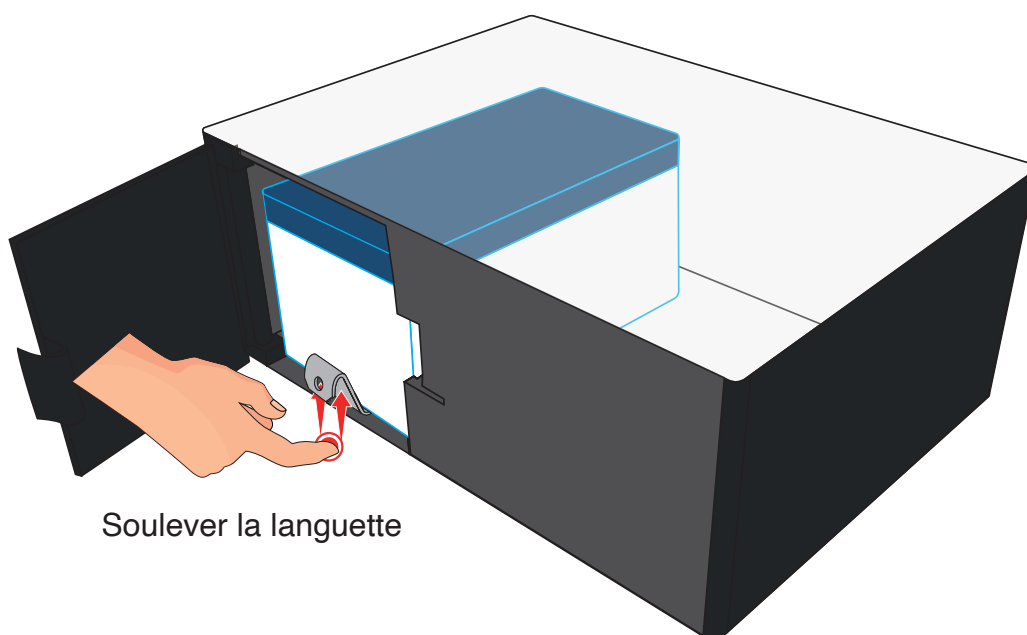

3 Raccorder le câble rouge sur la borne rouge (+)

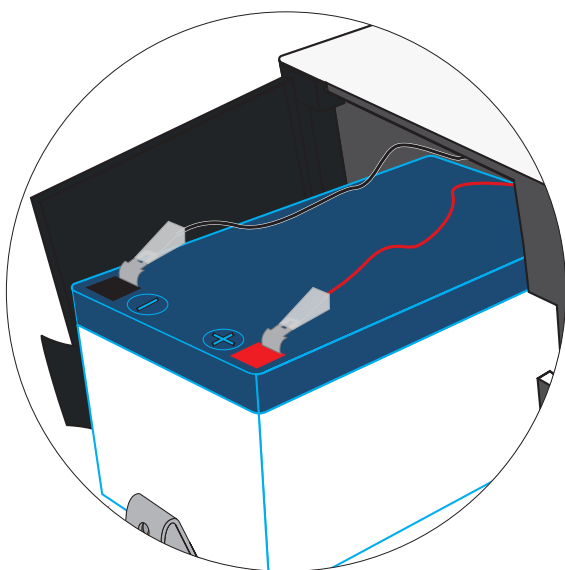

ATTENTION! de ne pas inverser la borne rouge (+) et noire (-).

4 Ranger la batterie, fermer la trappe, raccorder le secteur 230 Vac

5 État des Leds



Les leds "POWER" et "BATTERY OK" sont vert fixes.

Si Led "BATTERY OK" n'est pas allumée, appuyer sur le bouton TEST, au bout d'une seconde elle s'allume vert.

Si Led "BATTERY OK" est rouge, remplacer la batterie ou la charger.

Remarque : Si l'ALIM TMS-II-IP doit être déconnectée du secteur 230 Vac pendant un certain temps (stockage, maintenance, etc...) il faut également déconnecter la batterie (borne rouge) pour éviter sa décharge totale.

PROXY


Si l'alimentation est raccordée à un réseau géré par un Proxy, veuillez contacter l'administrateur réseau du site pour le paramétrage du Proxy.

INSTALLATION

MONTAGE TABLE




Support Rack en option (réf ANEP : J-AA-001)

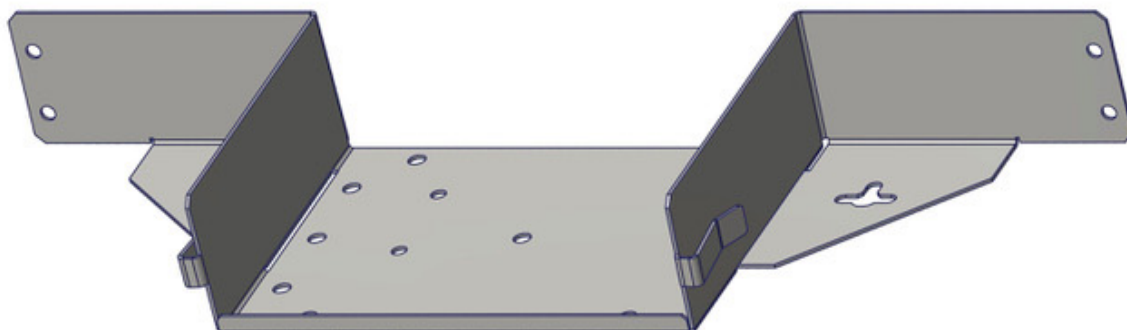

INSTALLATION

MONTAGE RACKABLE


En option, le support (réf ANEP : J-AA-001) permet à l'ALIM TMS-II-IP d'être installée dans une baie informatique largeur standard 19" pouces, prévoir une hauteur de 2U.

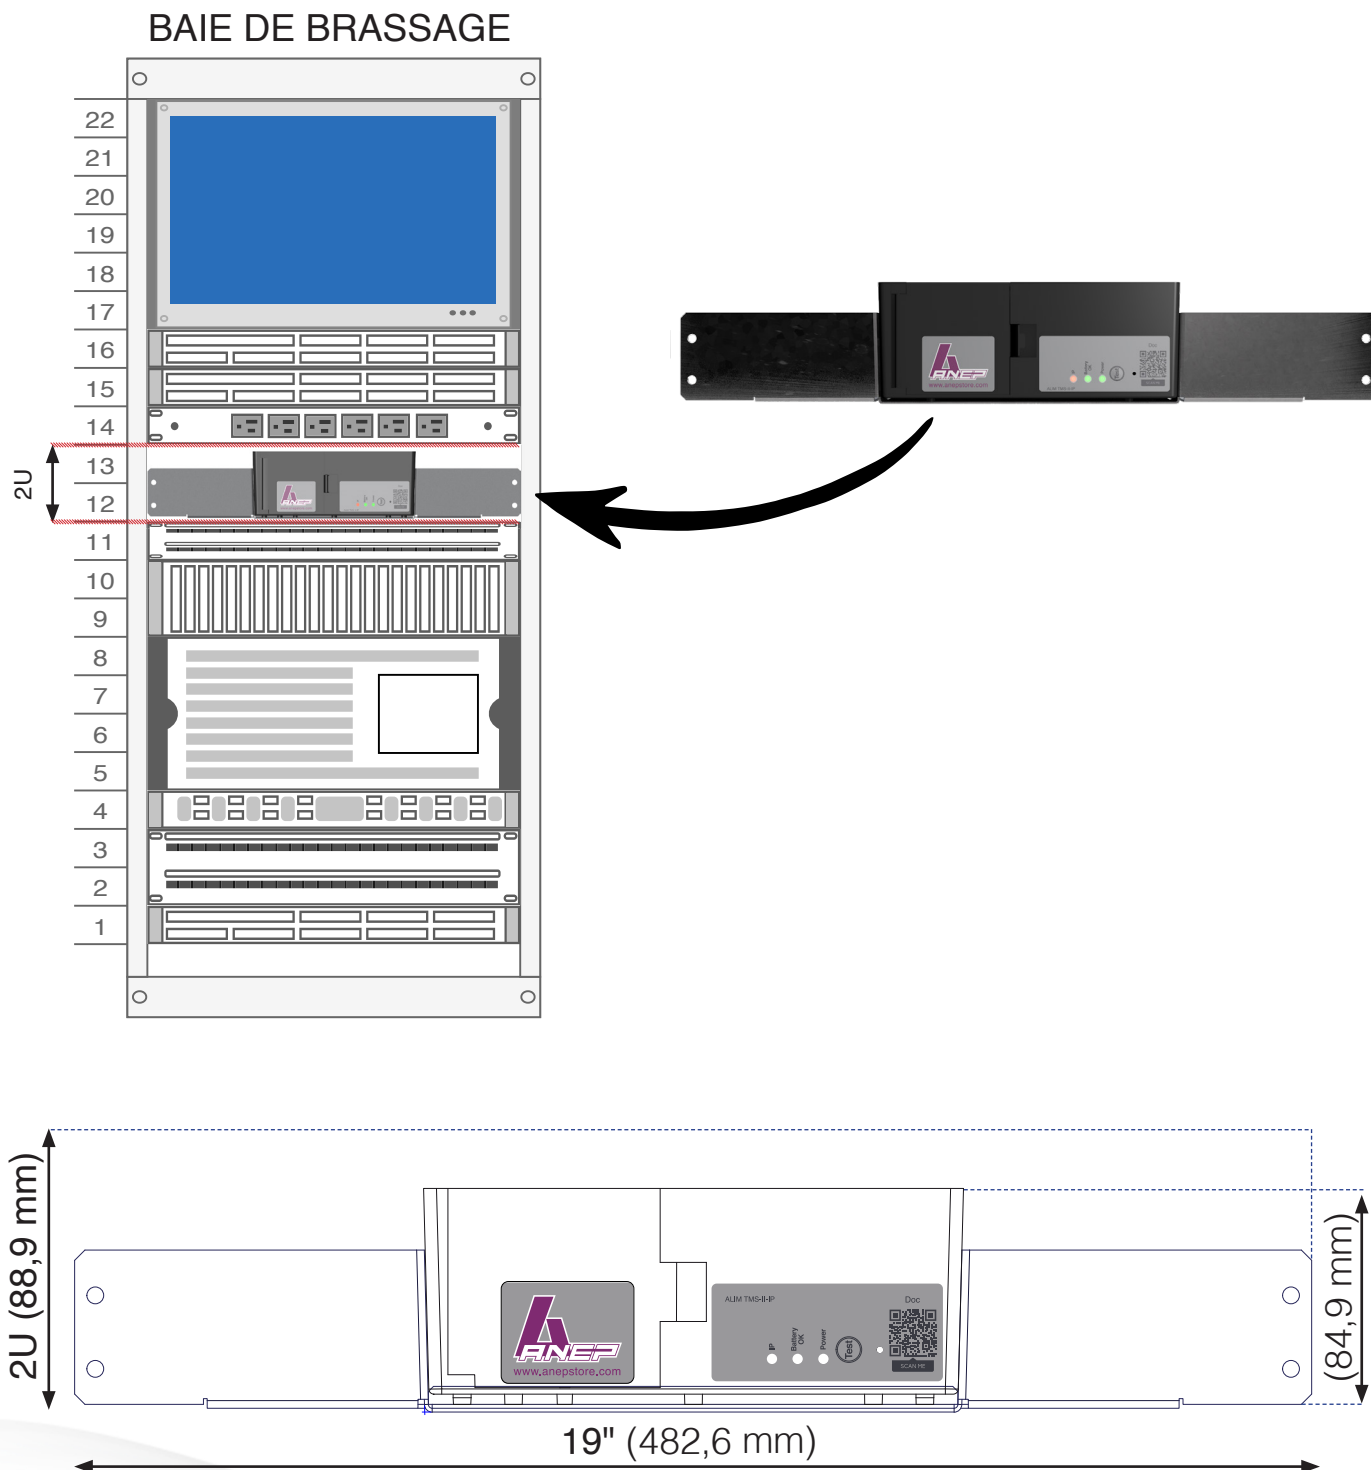

INSTALLATION



MONTAGE MURAL

En option, le support (réf ANEP : J-AA-001) permet une installation murale

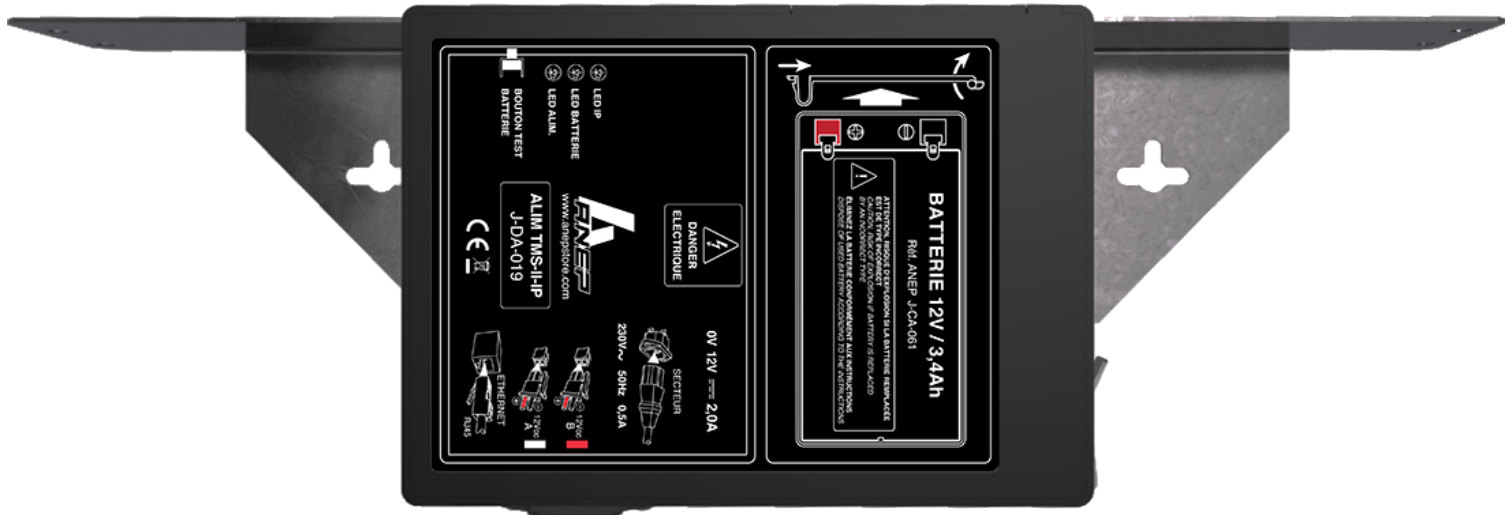

INSTALLATION

DIMENSION SUPPORT (réf ANEP : J-AA-001)

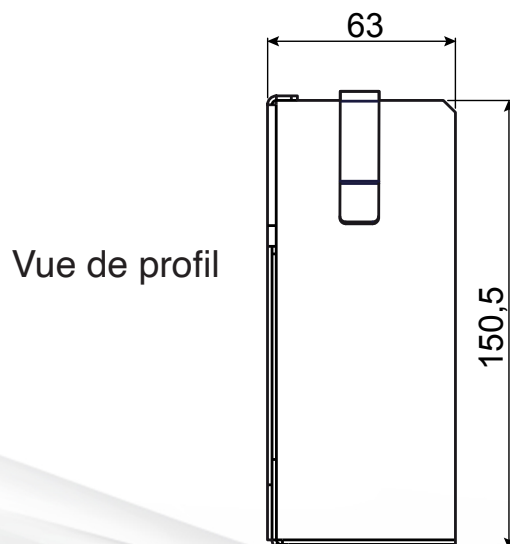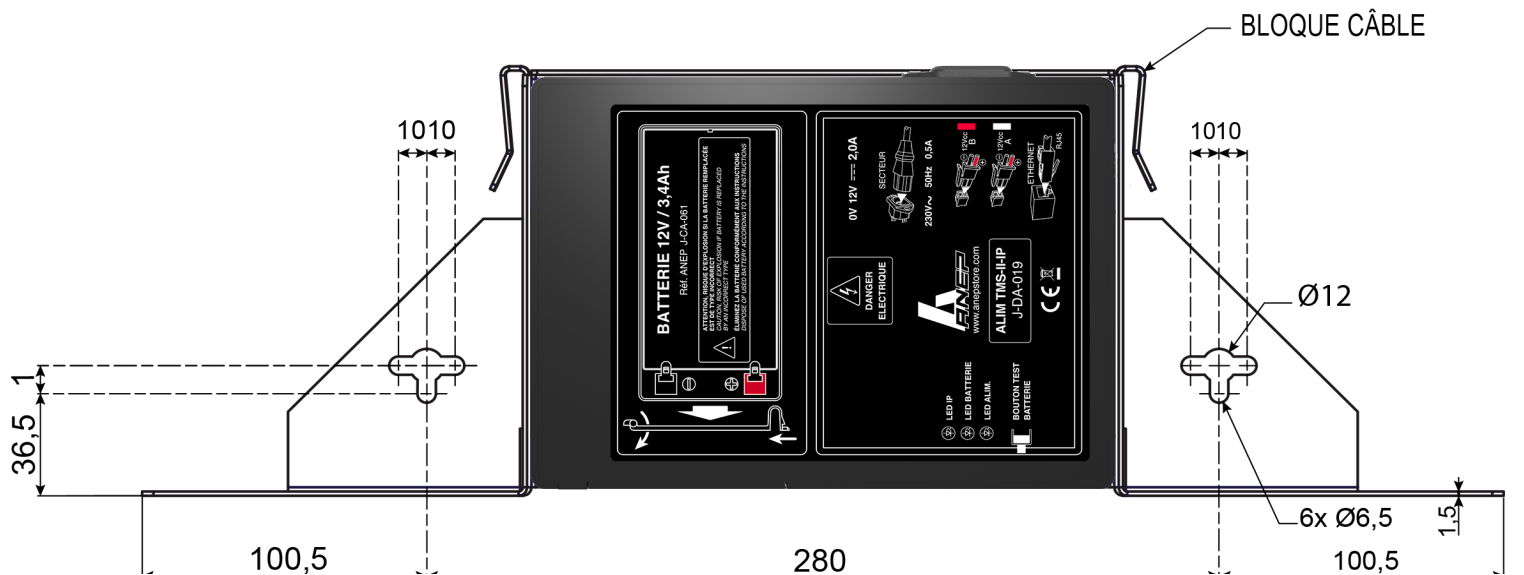


RACCORDEMENT

CABLES FOURNIS

CABLE DE SORTIE 12V, x3, 2M


Fiche alimentation 1,50m type CC $\varnothing 5,5 \times 2,5\text{mm}$ MÂLE



Fiche alimentation 1,50m type CC $\varnothing 5,5 \times 2,1\text{mm}$ MÂLE




Fiche alimentation 1,50m type CC $\varnothing 5,5 \times 2,1\text{mm}$ MÂLE




Attention les équipements à raccorder doivent être adaptés à la polarité suivante



CABLE ETHERNET, CAT 5e, RJ45, 2m




CABLE SECTEUR 230V, 2m

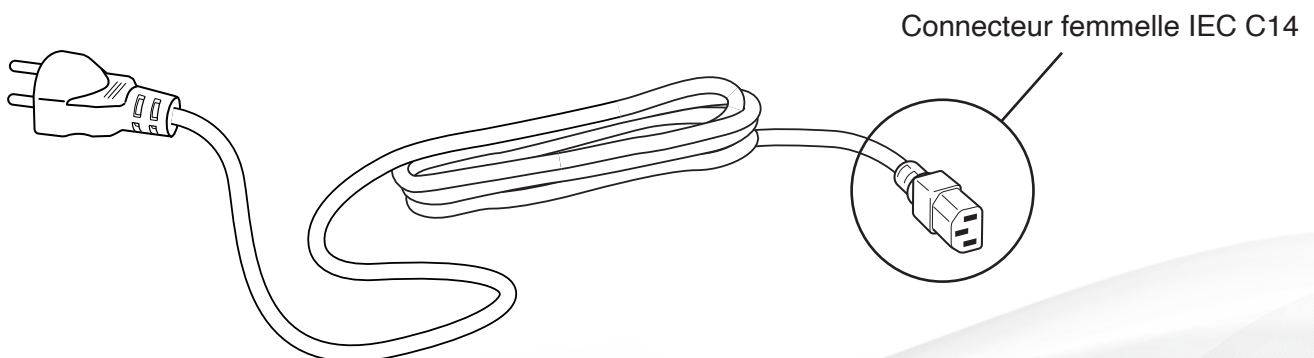

RACCORDEMENT

FUSIBLES

Avant toute intervention veuillez vous assurer de débrancher le cable d'alimentation 230 Vac et la batterie.

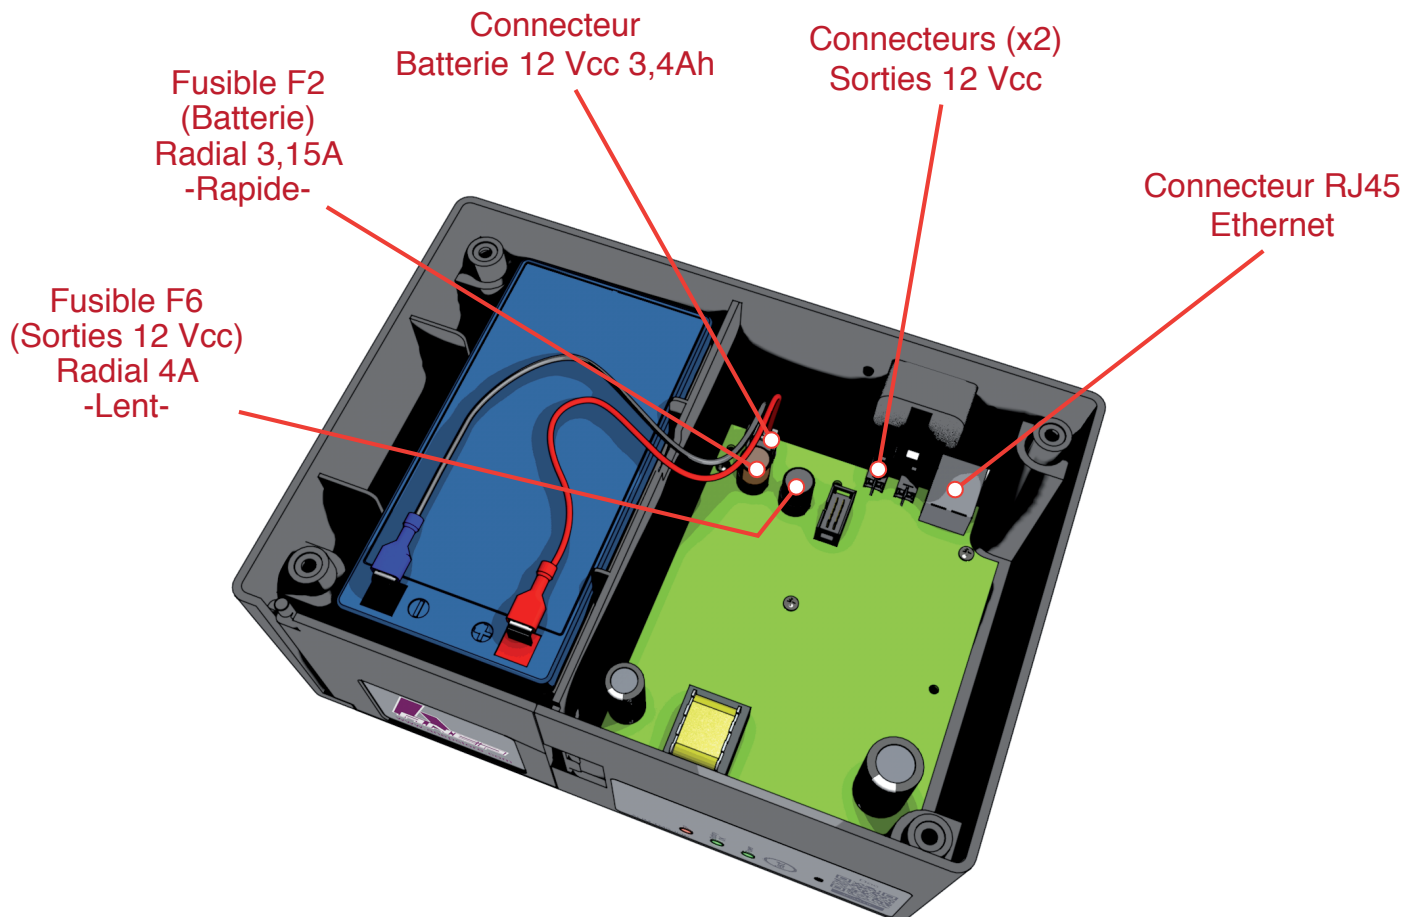

FONCTIONNEMENT

FACE AVANT



LED IP

Couleur	Etat	Désignation
Rouge	Fixe	Mode DHCP, pas de réponse DHCP
	Clignotant Lent	Reboot long, mode statique, attente action
Orange	Fixe	Charge config, Mode DHCP, One425
	Clignotant Rapide	Charge config, Mode DHCP, Autonome
	Clignotant Lent	Charge config, Mode statique
Vert	Fixe	Ping serveur syslog, Transmission syslog ok
	Clignotant Rapide	Config provisioning non récupérée
	Clignotant Lent	Config provisioning récupérée

LED Battery OK

Rouge	HS	Tension < tension minimale pour charger la batterie ou 1 cycle de charge complet avec une tension finale < 12Vdc
Vert	Clignotant	Tension < 12Vdc, (cf Trames Syslog), autonomie 1h non assurée
Vert	Normal	Batterie OK


LED POWER

Vert	Éteint	Absence alimentation 230 Vac
Vert	Clignotant	Test en cours (voir diagramme "TEST Batterie")
Vert	Fixe	Alimentation sous tension

FONCTIONNEMENT

BOUTON TEST (Diagramme)

L'appui sur le bouton active la phase de test de la batterie (clignotement du voyant **Battery OK**). Au bout d'une minute si le voyant s'illumine fixe, la batterie est fonctionnelle.

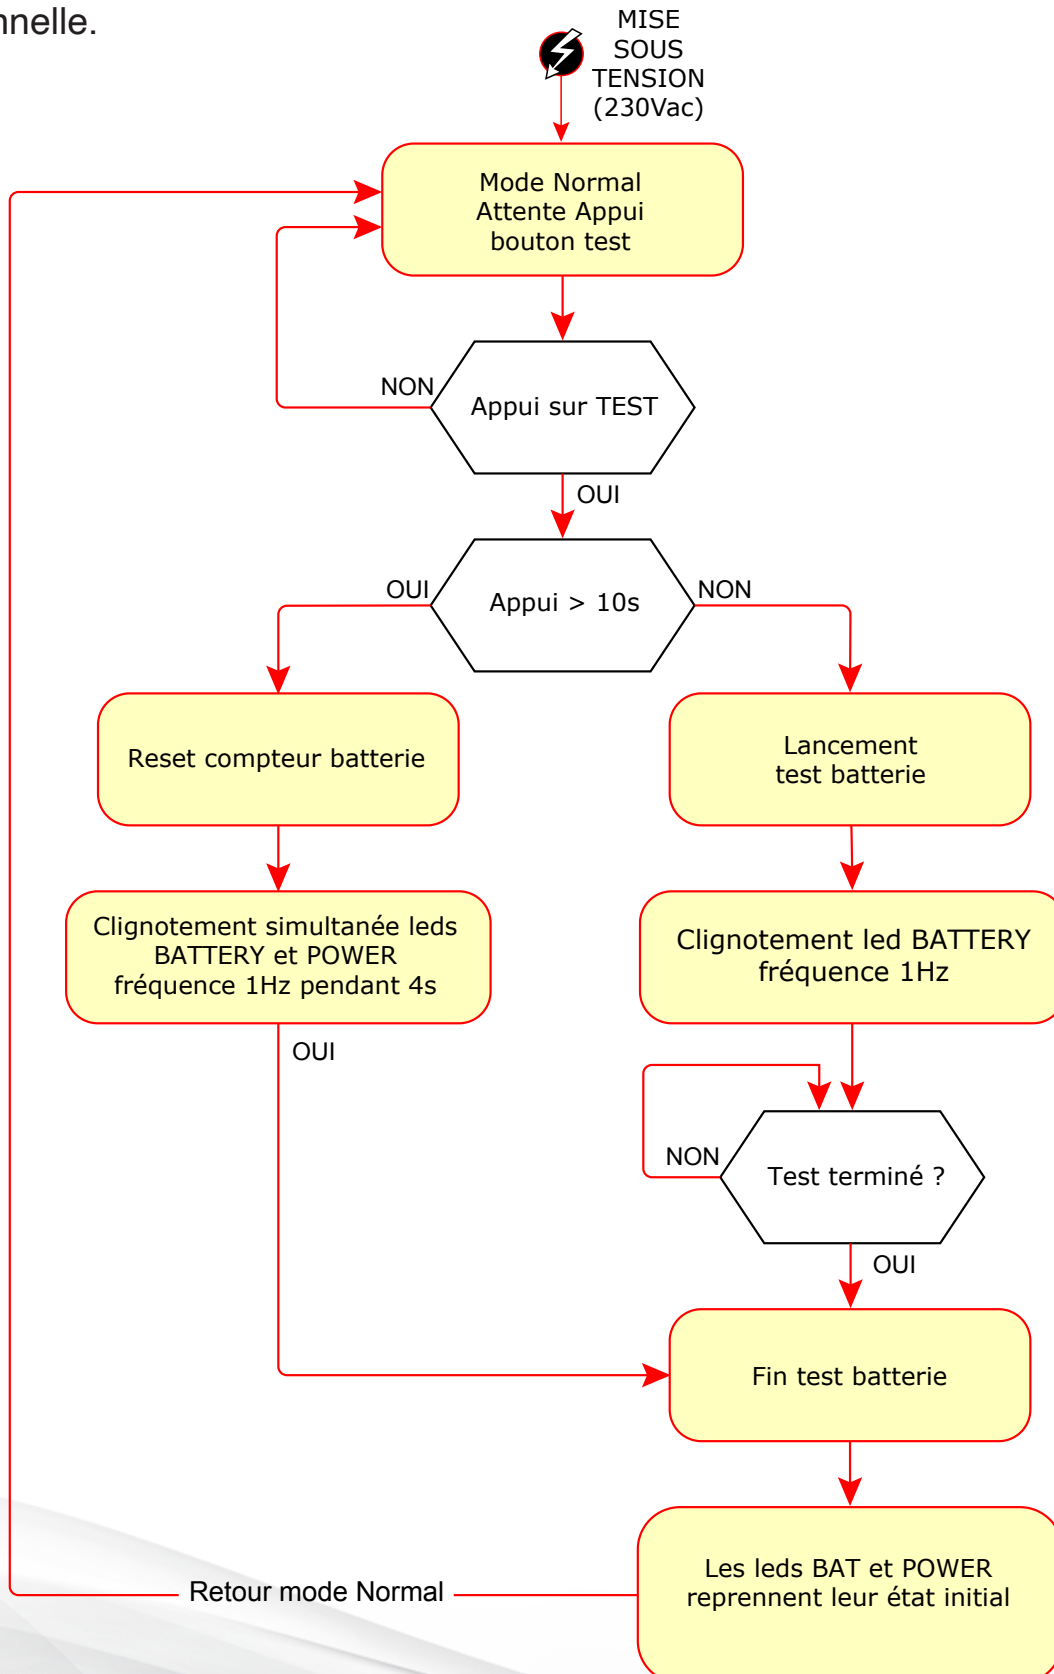

FONCTIONNEMENT

BOUTON RESET

a. APPUI COURT 1s (REDÉMARRAGE) :

- Clignotement simultanément **Battery OK** et **Power** (Leds vertes) fréquence 3Hz pendant 2s.
- Tentative du Mode DHCP pour la détection automatique d'un routeur ONE425 (Sinon Mode Statique activé, Adresse IP, Masque et Passerelle par défaut)

b. APPUI LONG 5s (RESET USINE) :


- Led IP rouge clignotement lent.
- Chargement de la configuration d'usine.
- Mot de passe réinitialisé.
- Adresse IP, Masque et Passerelle par défaut
- Attente action utilisateur, voir page administration HTML

MODE DE FONCTIONNEMENT

MODE DHCP AVEC ROUTEUR ONE425 :

Un routeur ONE425 raccordé à l'ALIM TMS-II-IP prend le rôle de serveur DHCP et Syslog et envoie les instructions suivantes en début de communication avec l'alimentation.


- **Option 2** : Décalage de temps (TimeOffset)
- **Option 54** : Identifiant de serveur (server identifier)
- **Option 58** : Valeur d'intervalle de renouvellement (renewal time value)

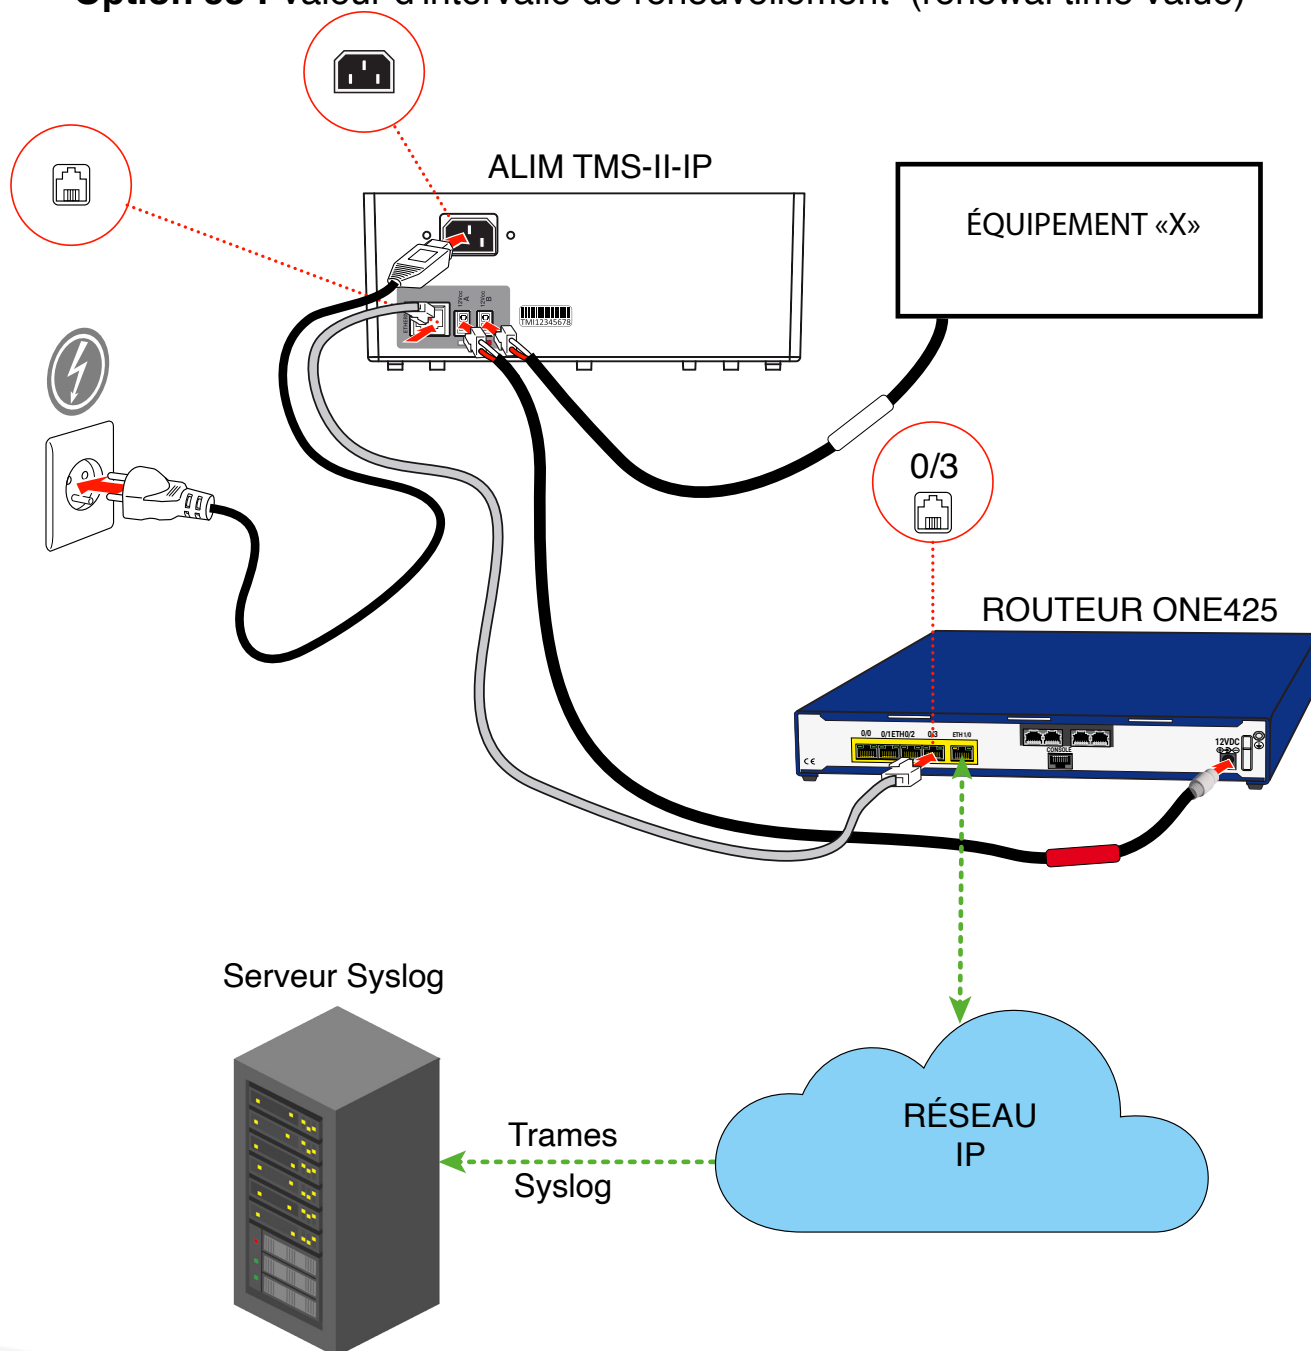

- figure 1 -

MODE DE FONCTIONNEMENT

MODE AUTONOME (sans routeur ONE425)

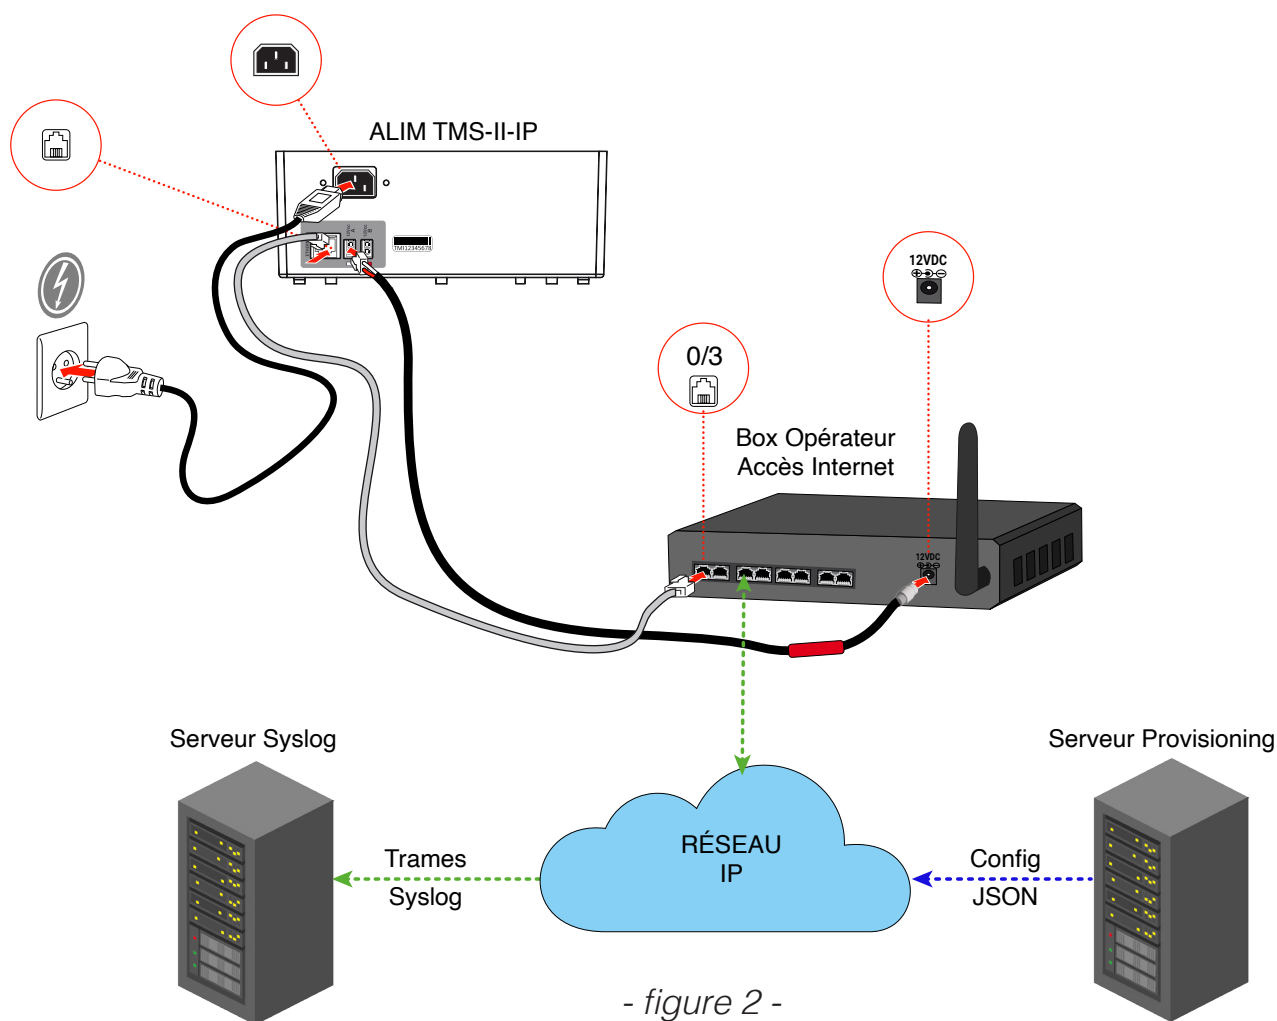

- figure 2 -

1. A la mise en service, l'alim TMS-II-IP se connecte au serveur ANEP de provisioning afin de récupérer sa configuration
2. Transmission de son état (alimentation + batterie) vers le serveur Syslog

a. DHCP

L'ALIM TMS-II-IP fonctionne avec une adresse IP dynamique attribuée par le serveur.


b. ADRESSE IP STATIQUE

L'ALIM TMS-II-IP fonctionne avec une adresse IP fixe définie soit par l'utilisateur soit par défaut (usine).


ADMINISTRATION HTML

CONNEXION PC

2 possibilités de connexion

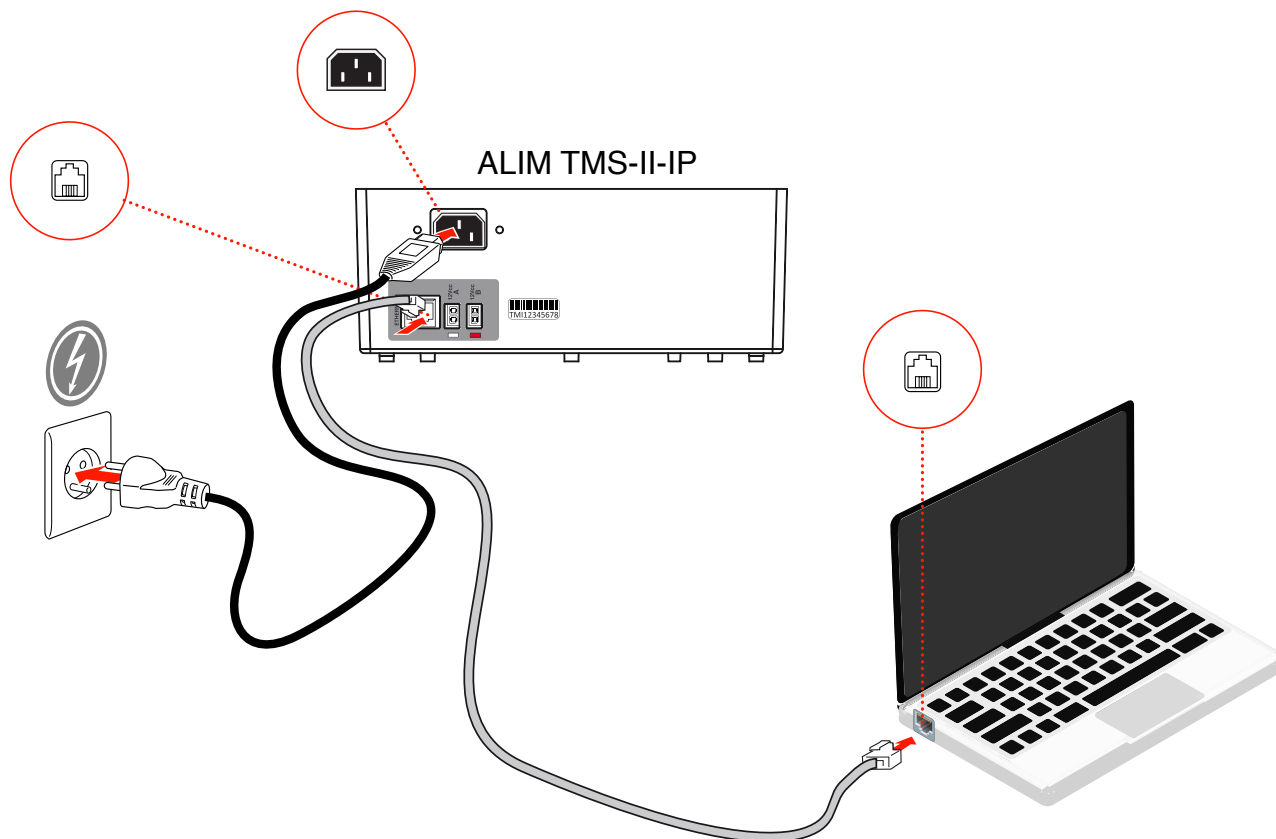

- figure 3 - Connexion direct d'un PC

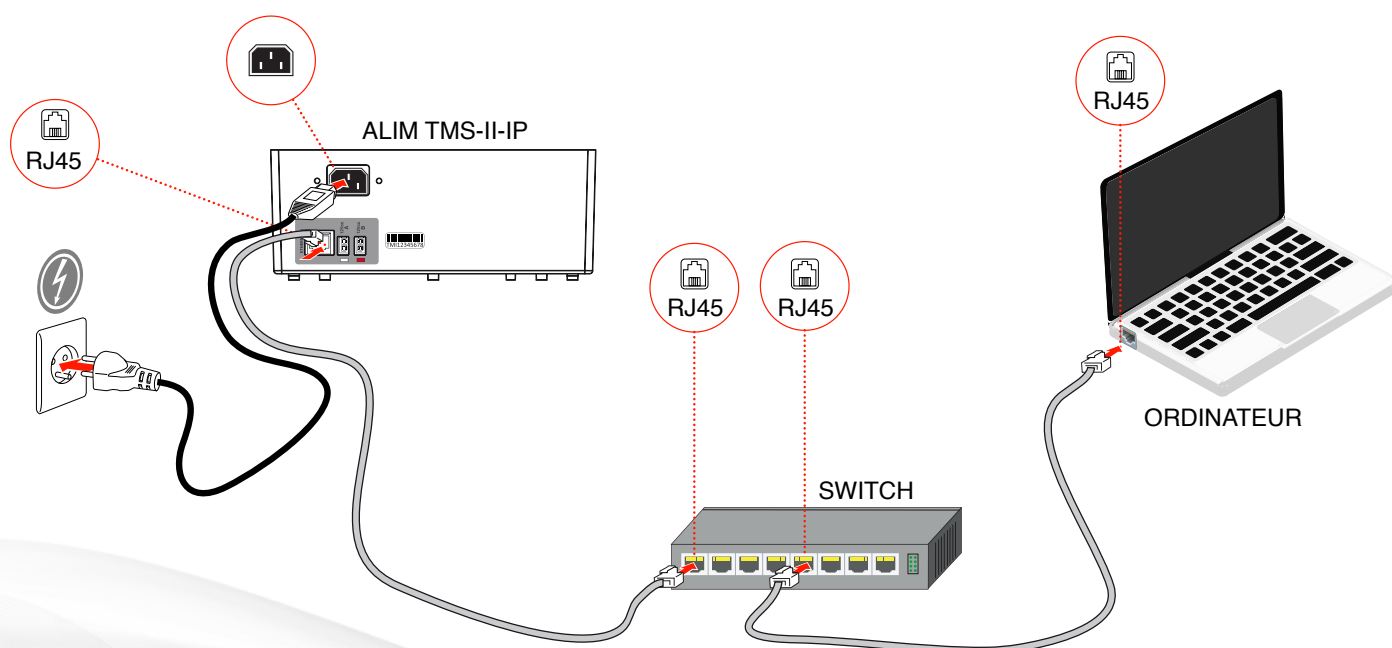

- figure 4 - Connexion d'un PC via un Switch

ADMINISTRATION HTML

PAGE DE CONNEXION HTML

ALIM-TMS II-IP
admin Password CONNECTION

Login: admin

Password: admin (par défaut)

Remarque : Pour reinitialiser le mot de passe par défaut voir chapitre "**Bouton Reset**" (p.14)

PAGE D'ADMINISTRATION HTML

ALIM-TMS II-IP	
Version : s918R100F Mac address : XX-XX-XX-XX-XX-XX	
☒ Static Mode	
Ip Address	192.168.0.20
Network Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.254
☒ Manual DNS	
Primary DNS	8.8.8.8
Secondary DNS	1.1.1.1
☒ Syslog Server	
Ip Address	syslog.anepanywhere.com
Port	514
Cyclic send (1-3600 min)	5
Facility	local0
☒ Provisioning server	
Ip Address	https://provisioning.anepanywhere.com
Change password Factory settings Save Undo	

ADMINISTRATION HTML

DESCRIPTIFS DES CHAMPS :

Les adresses IP sont au format IPv4 : xxx.xxx.xxx.xxx

STATIC MODE

Si coché

- Mode Statique activé
- Les champs IP address, Network mask et Gateway sont actifs et modifiables

Si décoché (par défaut)

- Mode DHCP activé
- Les champs IP address, Network mask et Gateway sont inactifs

MANUAL DNS

- **Preferred DNS** : Serveur DNS primaire
- **Alternate DNS** : Serveur DNS secondaire

SYSLOG SERVER

Si coché

- Envoi des trames syslog vers le serveur Syslog du client ou vers le routeur ONE425 si celui-ci est raccordé
- Les champs IP address, port et cyclic send sont actifs et modifiables

Si décoché (par défaut)

- Pas d'envoi de trames syslog
- Les champs IP address, port et cyclic send sont inactifs

Cyclic send (min.)

- Périodicité d'envoi des trames Syslog
- Valeur Minimale et valeur Maximale = 1 Min et 3600 Max

Facility

- Par défaut : local0 ; (local0-local7)

PROVISIONING SERVER

Si coché

- La configuration récupérée depuis le serveur provisioning contient l'adresse URL du serveur Syslog vers lequel l'ALIM TMS-II-IP doit envoyer les trames Syslog
- Bouton Get Provisioning est actif
- Le champs IP address est actif et modifiable

Si décoché (par défaut)

- Aucune action de récupération de la configuration à la mise sous tension
- Bouton Get Provisioning est grisé et désactivé

ADMINISTRATION HTML

DESCRIPTIFS DES BOUTONS :

CHANGE PASSWORD

Changement du mot de passe

- 1- Saisie du mot de passe actuel
- 2- Saisie du nouveau mot de passe et confirmation de celui-ci
- 3- Cliquer sur **SAVE** : Enregistrement du nouveau mot de passe, puis retour vers la page administration HTML
- 4- Cliquer sur **UNDO** : Annuler les modifications, puis retour vers la page administration HTML

GET PROVISIONING

Récupération de la config fournie par le serveur provisioning

- 1- Force la récupération de la config
- 2- Affichage de la config récupérée
- 3- Cliquer sur **SAVE**, pour enregistrer et exécuter la config
- 4- Cliquer sur **UNDO**, pour annuler les modifications

CONFIG USINE

Affichage de la config usine (voir page suivante)

- 1- Affichage de la config usine
- 2- Cliquer sur **SAVE**, pour enregistrer et exécuter la config
- 3- Cliquer sur **UNDO**, pour annuler les modifications

SAVE

Enregistre et applique les valeurs renseignées dans la page

Note: Le clic sur le bouton **SAVE** coupe la connexion IP avant de la relancer

UNDO

Annule les valeurs saisies dans la page et affiche la configuration précédente

ADMINISTRATION HTML

VALEURS DE LA CONFIGURATION USINE

Static Mode activé

IP address : 192.168.0.20
Network mask : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.0.254

DNS Primaire : 8.8.8.8

DNS Secondaire : 1.1.1.1

Syslog server activé

Adresse IP : syslog.anepanywhere.com
Port : 514 par défaut ; (0-65565)
Périodicité : 10 (min)
Facility : local0 par défaut ; (Min: local0 - Max: local7)

Provisioning server activé

Adresse IP : <https://prov.anepanywhere.com/< version >/conf/<Mac addr>>

COMMUNICATION IP

LISTE DES ALARMES SYSLOG

DESCRIPTION	
1	Test : Le test de l'ALIM TMS-II-IP ne peut pas être effectué
2	Test : Le test de l'ALIM TMS-II-IP est réussi
3	Test : Le test de l'ALIM TMS-II-IP a échoué
4	Absence de l'alimentation 230 Vac L'ALIM TMS-II-IP est maintenant alimentée par la batterie
5	Absence de l'alimentation 230 Vac. L'ALIM TMS-II-IP est maintenant alimentée par la batterie mais le niveau de la batterie est insuffisant
6	L'ALIM TMS-II-IP est alimentée par le secteur 230 Vac et le test quotidien de la batterie est correct
7	L'ALIM TMS-II-IP est alimentée par le secteur 230 Vac et le test quotidien de la batterie est "NO OK". La batterie est soit déconnectée ou soit à remplacer

TABLEAU DES ETATS

COURANT ALTERNATIF (AC)	BATTERIE
ON	OK
ON	KO
OFF	UP (chargée)
OFF	DOWN (basse)

COMMUNICATION IP

PROVISIONNEMENT (PROVISIONING)

A la mise sous tension, et si un routeur One425 n'est pas raccordé sur l'ALIM TMS-II IP, celle-ci tente de se connecter sur un serveur de provisioning.

Le serveur reconnaît l'alimentation par sa Mac adresse et, lui délivre la configuration spécifique client

Le serveur de provisioning héberge la configuration souhaitée par le client.
Si le client n'est pas reconnu, alors une configuration par défaut sera transmise

La requête se fait sur < version >

<https://prov.anepanywhere.com/< version >/conf/<Mac addr>>

Par exemple :

Mac adresse **12:34:56:78:90**

<https://prov.anepanywhere.com/v1/conf/12:34:56:78:90>

Documentations : <https://prov.anepanywhere.com/docs>

Le fichier de configuration transmis à l'alimentation est au format JSON

DÉPANNAGE / FAQ

Condition	Causes	Solution
Gestion LED Power	Vert éteint : Absence d'alimentation secteur 230 Vac	Appuyer sur le bouton Test afin d'effectuer un test batterie pour déterminer son état (Verte clignotant). A la fin du test la LED doit être verte fixe.
Gestion LED Batterie	LED éteinte : la batterie est HS.	Débrancher une cosse de la batterie et mesurer la tension à l'aide d'un multimètre.
	Vert clignotant la tension de la batterie est en dessous de 12V	Débrancher la batterie et la mettre en charge à hauteur de 13V
Gestion LED IP	LED IP éteinte	Contrôler l'état du réseau et vérifier si le câble Ethernet est bien branché sur l'équipement.
	LED IP orange fixe	Mode de fonctionnement DHCP, l'alimentation est câblée sur un routeur de marque Ekinops.
	LED IP orange clignotant rapide	Mode de fonctionnement DHCP, l'alimentation est câblée sur un produit autre.
	LED IP orange clignotant rapide	Mode de fonctionnement adresse IP FIXE, en attente de joindre le serveur de provisioning.
	LED IP verte clignotant lent	Accès réussi au serveur de provisioning, tentative de transmission vers le serveur Syslog.
Gestion Alimentation	Les deux fusibles F2 et F6 batterie et sortie 12V ne sont pas présents ou HS	Remplacer et respecter les valeurs indiquées des fusibles. F2 : Radial 3.15A rapide F6 : Radial 4A lent
	Le fusible F2 batterie n'est pas présent ou HS	L'équipement fonctionne uniquement sur secteur 230 Vac. Gestion batterie impossible. Remplacer et respecter la valeur indiquée du fusible. F2 : Radial 3.15A rapide
	Le fusible F6 sortie 12V n'est pas présent ou HS	L'équipement fonctionne uniquement sur batterie. Autonomie de 1 Heure (dépendant du niveau de charge de la batterie). Remplacer et respecter la valeur indiquée du fusible. F6 : Radial 4A lent
Communication IP	Cordon Ethernet	Vérifier raccordement cordon
	Paramétrage IP	Vérifier paramétrage IP et Proxy (si existant)

NOTES

ANEP applique une méthode de développement continu, aussi, ANEP se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

ANEP ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de toutes pertes de données, ainsi que tout dommage particulier ou incident, consécutif à une mauvaise mise en oeuvre ou une utilisation non conforme du produit.

Le contenu de ce document est fourni «en l'état». Aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document.

ANEP se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

GARANTIE

Ce produit est garanti **3 ans** à compter de la date de facturation du produit, à l'exception des batteries et des piles qui sont garanties **6 mois**.

Toutefois, cette garantie ne s'applique pas en cas:

- D'utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce manuel.
- De détérioration provenant d'une cause extérieure au produit (acte de vandalisme, feu, inondation, orage, surtension...).
- D'une installation effectuée par un installateur non qualifié et non agréé par ANEP.
- De modifications ou réparations réalisées par des entités non agréées par ANEP.
- D'ouverture du produit par une personne non agréée ANEP.



IMPORTANT

Un soin et une rigueur tout particulier doivent être apportés au câblage et au branchement, afin d'obtenir les meilleurs résultats sonores et une fiabilité optimale du produit.

Le matériel doit être raccordé, installé et programmé dans les règles de l'art de la profession.

NOTES

[illegible]

LE SERVICE APRÈS VENTE EST ASSURÉ PAR

SAVTEL

4 bis rue de Paris 94470 Boissy-Saint-Léger

Tél : 01 45 98 34 44



Site internet : www.anepstore.com